


Technologia posadowienia rur PVC-U dwuściennych



OZNACZENIE

- a-zasyпка (grunt z wykopu)
- b-strefa ochronna-obsypka -55 cm ($\varnothing 300$)
- c-warstwa wyrównawcza- 15 cm
- d-podłoże naturalne

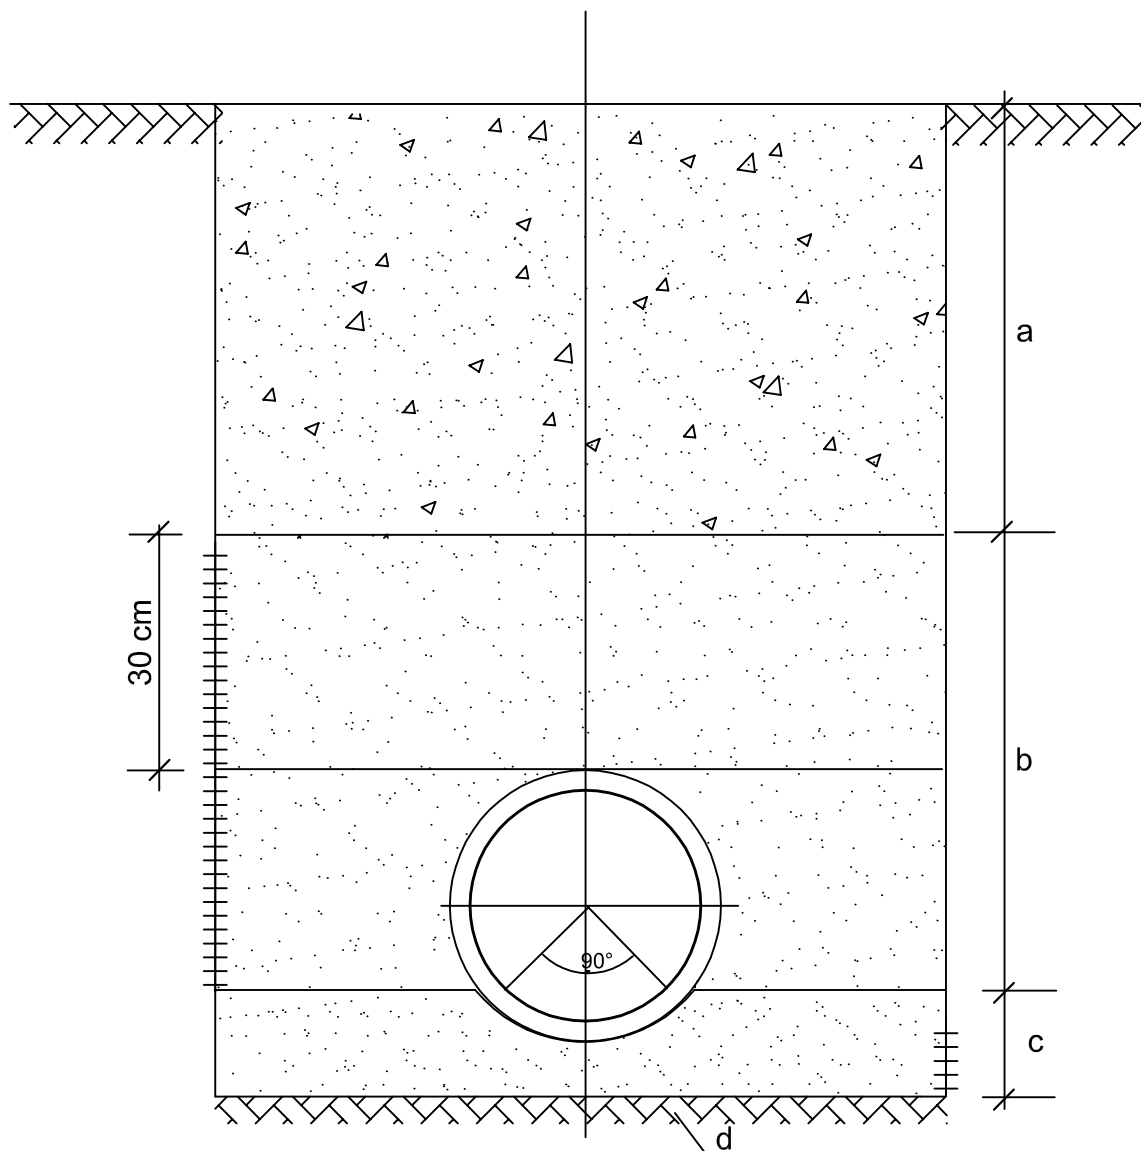

"Cowogaz"

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

NIP 618-002-46-71

62-800 Kalisz

ul. Serbinowska 1a

tel./fax. 62 7643-159

STADIUM	Projekt wykonawczy				
TEMAT	Budowa kanalizacji deszczowej				
OBIEKT	Kanalizacja deszczowa Dz 300 mm PVC-U Technologia posadowienia rur PVC-U dwuściennych				DATA
ADRES	m. Ostrów Wielkopolski, ul. Makowa				05.2014
PROJEKTANT	mgr inż. K. Biernacki	nr upr.	BN-10.9/69/82	SKALA	NR RYS. 6
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Licznarski	nr upr.	NB/U/7342/40/98		