PROFIL PODŁUŻNY
SKALA 1:100/100

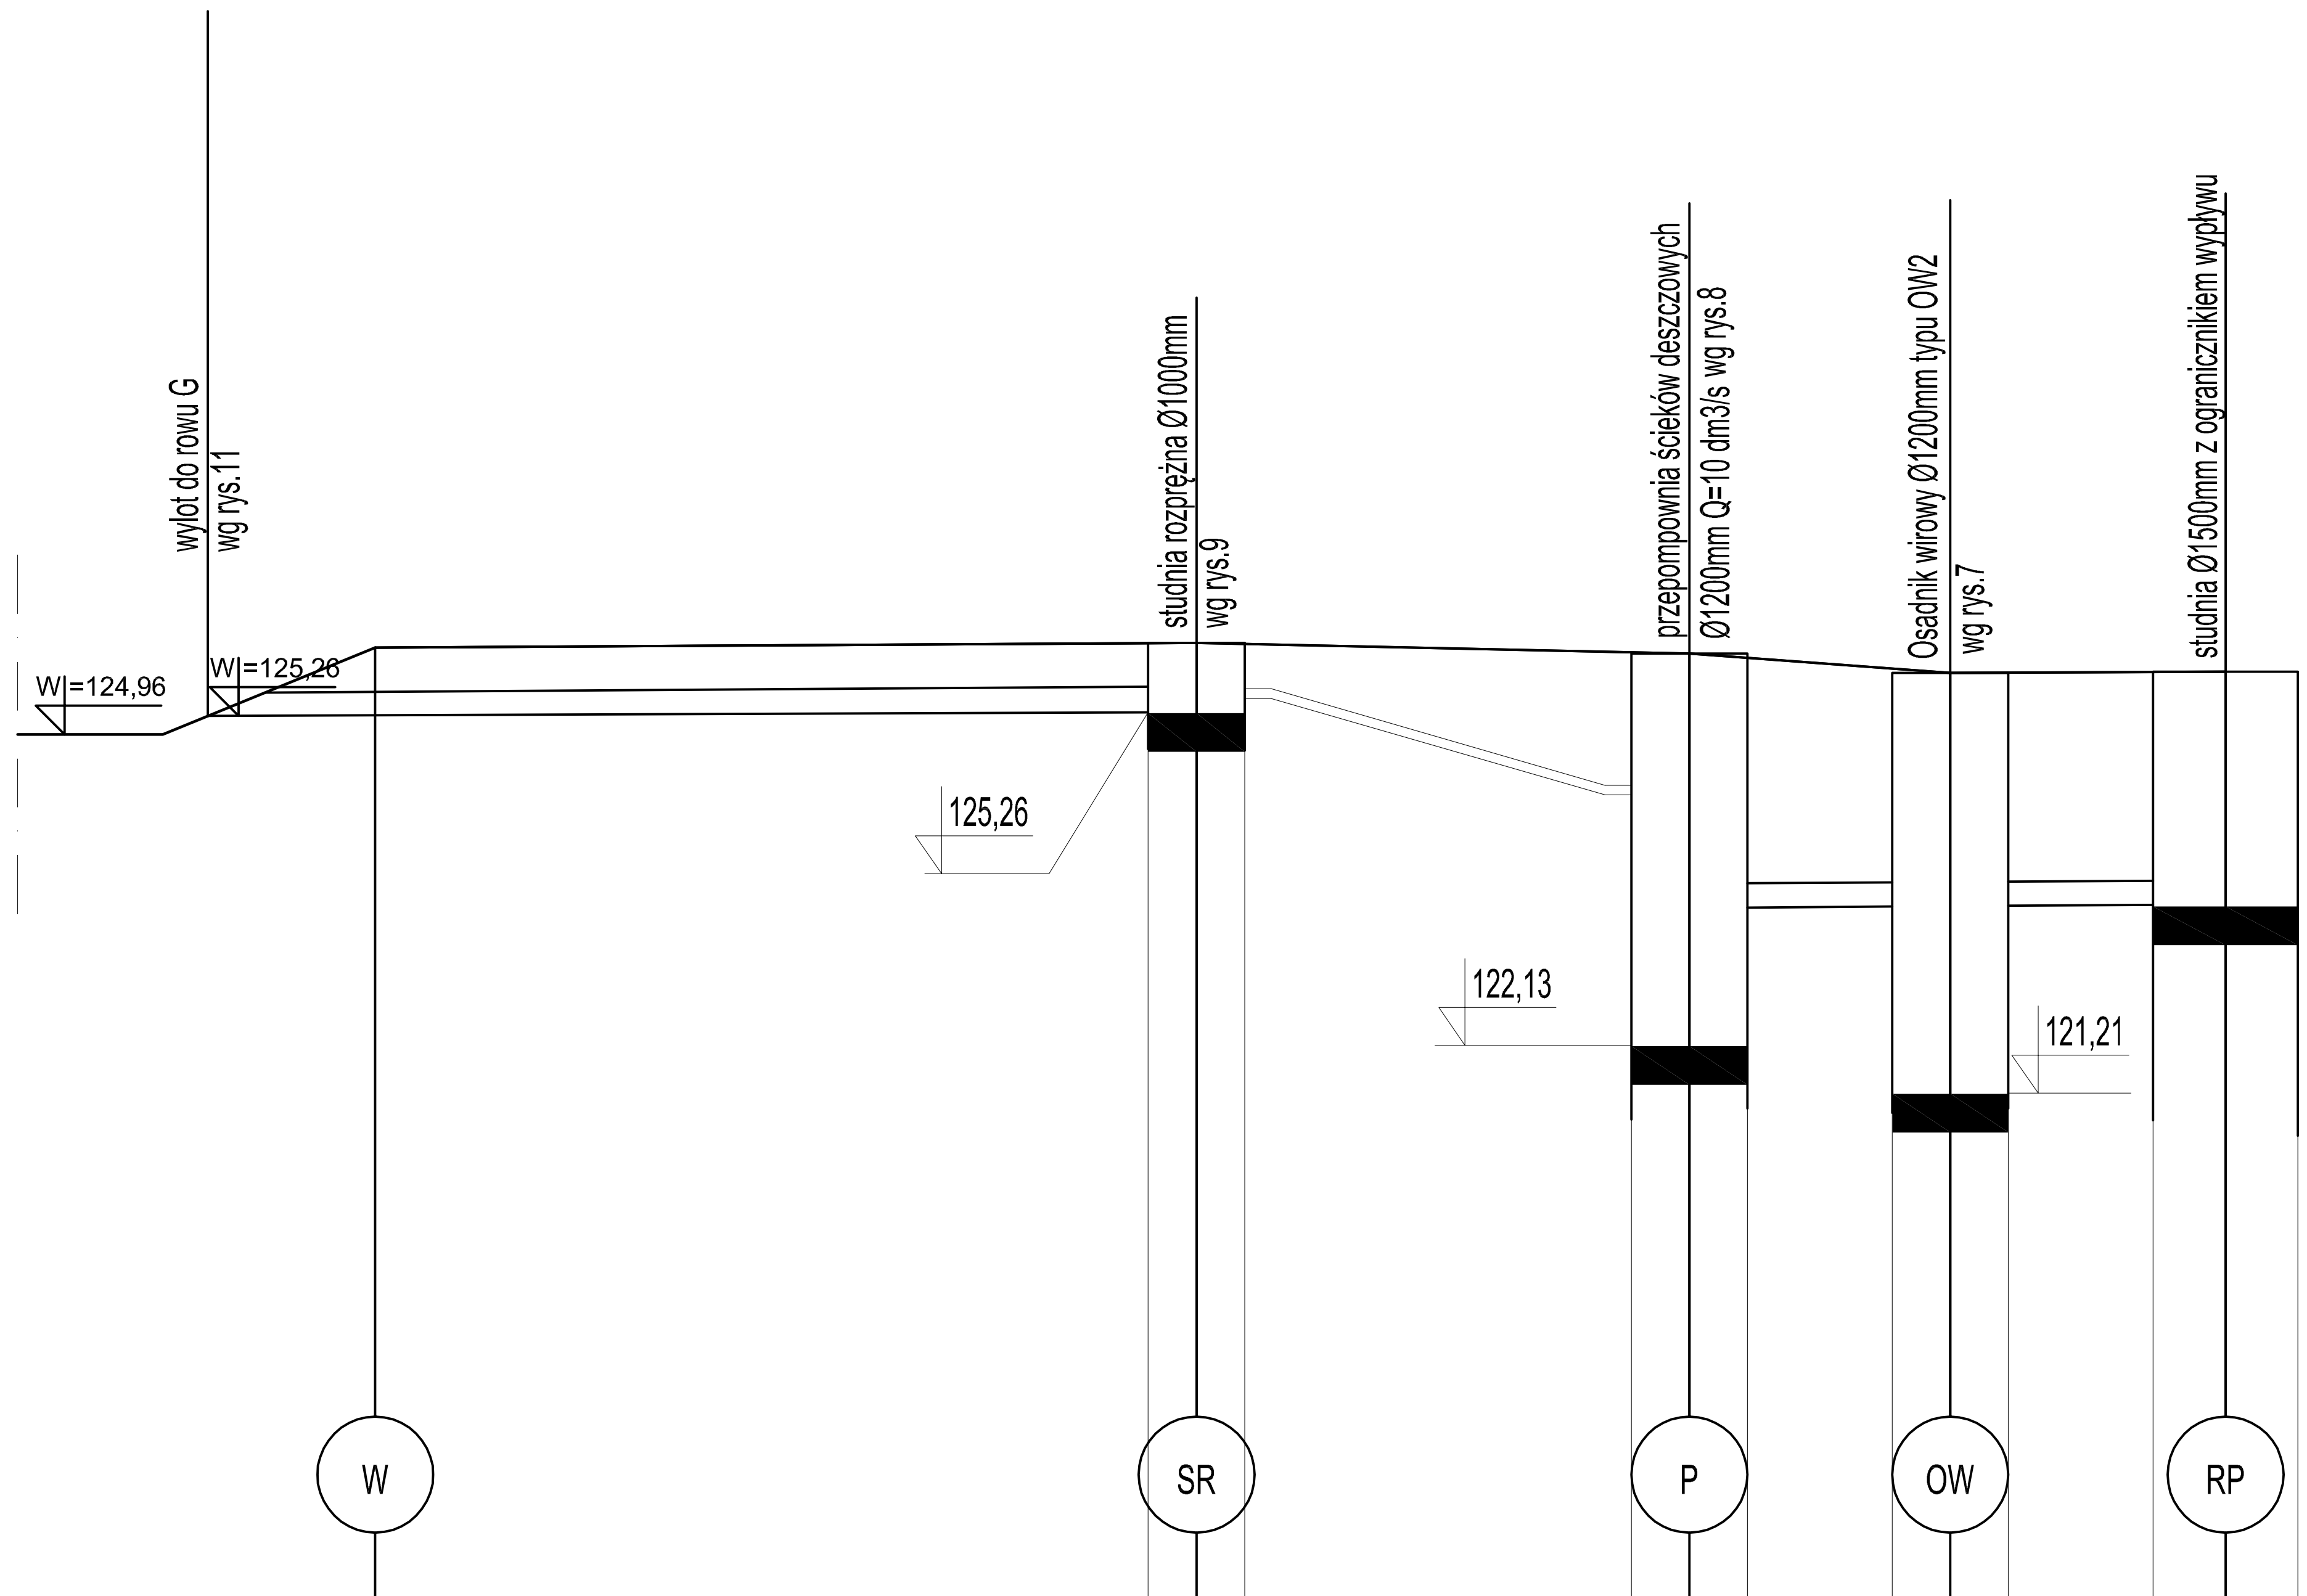

P.p.=115,00

	W		SR		P		OW		RP
Rzędna istniejącego terenu	125,86		125,91		125,80		125,60		125,61
Rzędna dna proj. kanału	123,23	125,26		125,39 / 124,35		123,14 / 123,16	123,18		123,20
Długość odcinka		8,00	1,00	4,00	1,20	1,50	1,20	1,50	1,50
Proj. średnica nominalna, materiał		Dz200mm PVC-U		Dz75PE		Dz250PVC-U			

"Cowogaz"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
NIP 618-002-46-71 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 7643-159

STADIUM	Projekt wykonawczy				
TEMAT	Budowa kanalizacji deszczowej				
OBIEKT	Kanalizacja deszczowa **Profil osadnika wirowego wraz z przepompownią ścieków i wylotem do rowu G**				DATA
ADRES	m. Ostrów Wielkopolski, ul. Warmińska, ul. Mazurska				09.2015
PROJEKTANT	mgr inż. K. Biernacki	nr upr.	BN-10.9/69/82	SKALA	NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Licznerski	nr upr.	NB/U/7342/40/98	1:100/100	3